




Faktablad från Elektriska Nämnden 5/2011

Brandsäker installation

Skarvning av brandsäker kabel

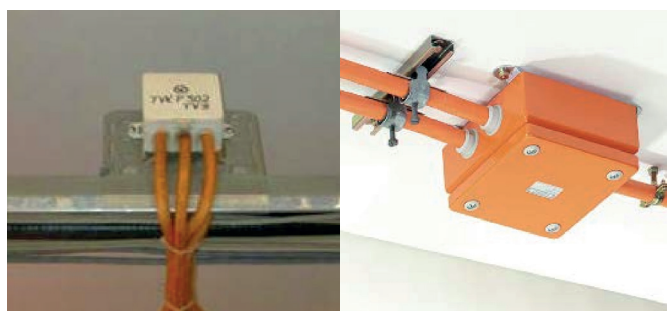

Ej brandsäker
kopplingsdosa

brandsäker
kopplingsdosa

När ett strömförsörjningssystem av säkerhetsskäl ska kunna motstå brandpåverkan under en viss förutbestämd tid, ska hela ledningssystemet, inklusive skarv- och fästordningar, ha samma motståndskraft mot brand.

Vid revisionsbesiktning ska de delar av ledningssystemet, som enligt byggnadens brandskyddsdocumentation kräver brandskyddat utförande, kontrolleras så att ledningssystemet uppfyller kraven.

Exempel kan vara hissmaskinerier, brandventilationssystem, nödljusanläggningar och utrymningslarmsystem.